



Centro de Estudios de Ciencias Alternativas (CECA)

Asistencia Terapéutica Especial

Centro de Investigación Científica y Enseñanza Polimodal Parasistématica

Sujeto a normas de derecho común, Artículo 24.1 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, del 3/07/85. Acogidos al artículo 35, Decreto 70/76 de 5 de marzo, según el art.43 Orden Ministerial 5/2/79 B.O.E. de 19/2/79 de Ordenación de la Formación Profesional. Ministerio de Educación y Cultura de España
Inscripta en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina a los efectos laborales
SNEP Registro 5951/88 Ley 13047 y 1ºDec. 40471/47

Instructivo de uso para BioCibernética Quántica Holográfica

(Se recomienda imprimir el presente instructivo)

Introducción:

El Centro de Estudios de Ciencias Alternativas (CECA), presenta, a través de su titular: Manuel Santos Prieto (Técnico Químico y Terapeuta Holístico Mat. 4005) este material informático para la aplicación de técnicas de emisión de energía de información cuántica para estimulación de las energías sutiles del organismo, especialmente requerido por profesionales en técnicas radiónicas y disciplinas afines, (Teleradiestesistas, terapeutas en Psicorelax, Reiki, Yoga, etc.) y para cualquier persona interesada que quiera beneficiarse con su uso.

IMPORTANTE: La unidad entregada no es un dispositivo ni un programa médico. Tanto el software como cualquier elemento material o hardware entregado no están destinados para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna. El software o conjunto son para uso experimental o de investigación solamente, dentro de los condicionamientos de las Terapias Holísticas y la Medicina Informacional y no reemplaza el diagnóstico y tratamiento realizados por un profesional de la salud debidamente matriculado.

Haga doble clic en el archivo **Instalar BioCQH.exe** y el programa se instalará automáticamente.

En el proceso de instalación se creará una carpeta (directorio) en la unidad C del disco duro de su ordenador, llamada “BioCQH” que contendrá una serie de informes técnicos y científicos como apoyo para profesionales o aprendizaje y conocimientos indispensables para las personas interesadas que no hayan avanzado tanto en las disciplinas de Radiónica, Radiestesia, Musicoterapia, Chakras y Glándula Pineal, Gráficos de Ondas de Forma, etc., pero que serán sumamente útiles en el proceso de uso del presente programa.

Esos Informes son:

- 01 Radiónica - Conceptos sobre Energía Vibracional.pdf
- 02 Radiónica - Ondas de forma y física cuántica.pdf
- 03 Cromoterapia3 Aplicaciones1.pdf
- 04 La psiquis y el sistema Inmunológico.pdf
- 05 Cromoterapia4 -Chakras.pdf
- 06 CursoChakras1.pdf
- 07 Glándula Pineal.pdf
- 07b Glándula Pineal - Últimas Investigaciones.pdf
- 08 La Reconexión y líneas axiatonales.pdf
- 09 Radiónica - Ondas Schumann.pdf
- 10 Radiónica - Ondas Escalares.pdf
- 11 Musicoterapia - Los Solfeggios.pdf
- 12 Memoria del Agua 1 Homeopatía y memoria del agua.pdf
- 13 BioCQHolográfica I.pdf
- 14 BioCQHolográfica II.pdf
- 15 El Sistema Visual.pdf
- 16 Biómetro CECA y Gráficos Radionicos.pdf

Antes de utilizar el programa BioCQH debe contar con los módulos inductores, ya sea que le hayan sido enviados o cuente con el instructivo de fabricación.

Secciones de la obra: Enlaces

INSTRUCTIVO DE OPERACIONES:

INICIO DEL PROGRAMA:

DATOS PRELIMINARES:

PRIMER PANTALLA DE APLICACIONES:

SESION APPLICACIONES:

APLICACIÓN ALINEACION DE CHAKRAS

IMPORTANCIA DE LOS POTENCIADORES UTILIZADOS:

APLICACION DE ENERGIZACIÓN/LIMPIEZA DEL BIOCAMPO:

APLICACION DE DESCALCIFICACION Y ACTIVACION DE LA GLANDULA PINEAL:

APLICACIONES DE RECONEXION:

DIFERENCIAS ENTRE APLICACIONES DE SESION DE BCQH:

APLICACIONES DE PROTOCOLOS CON EL PROGRAMA BCQH:

DE LOS POTECIADORES UTILIZADOS:

CONSULTA AL SISTEMA ORACULAR I CHING:

APLICACIÓN DE LOS COPIADORES Y GRAFICAS BASE:

NOTA ACLARATORIA:

A través del uso del programa BioCQH, establecemos las bases, nunca hecho hasta ahora, de cómo poder aprovechar los mecanismos de la Radiónica y la transferencia vibracional de energías a través de potenciadores, (tanto por el proceso de emisión de Ondas de Forma provenientes de inscripciones ideográficas o gráficos radiónicos, como por estimulaciones sónicas), y en este caso en particular por impregnación de información cuántica que posteriormente será transferida al individuo, como mensaje holográfico, para dar inicio en el mismo del proceso de autosanación.

Es importante destacar que, en programas como este, y que no necesitan aparatos adicionales, priorizamos la importancia de la autosanación aportando las transferencias de información cuántica a los centros del organismo para que se autoregulen apropiadamente a partir de mecanismos homeostáticos normalizados y procesos antihomotóxicos y psicoimmunes.

Cuestiones a tener en cuenta:

1. El usuario debe estudiar los informes anexos para entender el proceso de aplicaciones completamente.
2. El paso más importante es establecer la conectividad entre los protocolos del programa y los módulos ideográficos holográficos (de impregnación) que se han entregado con el programa.
3. Si por previo acuerdo no ha recibido los módulos con el programa, siga las instrucciones para fabricar los módulos y utilice el programa Make Vibration para activarlos, según las instrucciones de dicho programa.
4. **Una vez que tenga los módulos activados ya está en condiciones de utilizar este programa.**

INSTRUCTIVO DE OPERACIONES:

Las partes centrales del programa en cuanto a su nivel aplicativo son:

1. Entre las aplicaciones se encuentran los procesos de:
Realineación de chakras principales.
Limpieza y descontaminación del biocampo Bioelectromagnético natural del cuerpo (aura).
Estimulación y descalcificación de la Glándula Pineal con sonidos escalares.
Desgrabación de energías terrestres geopatógenas dañinas o Reconexión, con frecuencia Schumann.
2. Aplicación coadyuvante de sanación vibracional de los sistemas del organismo, presencial o a distancia, en base a la emisión vibratoria de potenciadores, como: símbolos ideográficos, sonidos Solfeggio y principalmente los módulos de impregnación.
3. Emisión vibratoria externa para impregnación de información cuántica de muestras para su posterior aprovechamiento. Posibilidad de tratamiento presencial o a distancia.

Incorporar las fotos en el directorio del programa:

Como en sus aplicaciones muchas veces tendrá que trabajar a distancia lo mínimo que debe tener de una persona son: su nombre completo, su fecha de nacimiento y una fotografía.

Este programa puede trabajar de manera que pueda incorporar los datos de una persona para aplicaciones individuales, es decir de a una persona a la vez, en ese caso elegirá de la aplicación incorporar sus fotos, que pueden ser de un hombre o una mujer. (2 en total)

Directorio y nombres de los archivos de fotos:

Cuando tenga la foto de la persona descargada en su ordenador es indispensable que coloque el archivo de la foto de la persona dentro de la carpeta “BioCQH”.

Las guardará con el nombre “person1” o “person2”, que usará el programa para mostrar la imagen de la persona, si es mujer le pondrá el nombre de archivo person1.jpg y si es hombre el nombre person2.jpg, asegúrese de que la extensión de los archivos de imagen sea “JPG”.

Importante:

Si el archivo de origen fuese de extensiones como .tga, tif, png, bmp, u otro, utilice programas conversores para transformarlos a .jpg de marcas conocidas y preferentemente internos o instalados, evitar los conversores on line. En el disco se provee el programa shareware de libre distribución Paint Shop Pro para cortar y nombrar las fotos que además cuenta con la opción de convertir archivos.

No importa si utiliza mayúsculas en los nombres de los archivos, mientras no altere su nombre original, por ejemplo, el archivo puede llamarse "Person1. JPG"

Detalles sobre las fotos:

Obviamente que en la fotografía debe aparecer solamente la persona a tratar y lo ideal sería trabajar con una imagen de la cara de la persona, pero no se preocupe si tiene una de cuerpo entero, porque el programa reajusta el tamaño de la imagen para usarla en el proceso.

Nota:

Si no tiene una fotografía tipo carné de la cara de la persona, o la foto es de un grupo de personas, en cualquier programa gestor de imágenes sencillo puede realizar el proceso de cortar de la foto solo el rostro y crear la imagen deseada. Las dimensiones recomendadas son 230x300 pixeles.

Colocar los archivos de imagen en el directorio donde se instaló el programa (C:\BioCQH) es lo único que debe hacer para que el programa reconozca, lógicamente, la imagen que debe tratar.

En Caso de no disponer de una fotografía del sujeto dentro del programa:

De todos modos, y previniendo que el operador no supiera utilizar un programa para gestionar las imágenes para incorporar al programa, o para casos en que no posea una imagen pero sí algo perteneciente a la persona a tratar (muestra, como cabello, pañuelo, etc.) se ha dispuesto un mecanismo de comunicación "virtual" entre la foto/muestra y las aplicaciones del programa.


El operador notará en las pantallas de aplicación un ícono con forma de mouse, pues bien, en caso de **no** tener la foto de la persona insertada en el programa, el operador colocará la foto o muestra del sujeto debajo del ratón, previamente habiendo cargado en la pantalla de aplicación los datos necesarios según se requiera en cada proceso, (nombre del sujeto, fecha de nacimiento, códigos, gráficas, etc.) y habiendo hecho un clic sobre el ícono del mouse (notará que parpadeará el ícono de forma luminosa), se está en condiciones de utilizar el mouse como enlace virtual con el programa.



LA UTILIZACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO DE ENLACE VIRTUAL PUEDE COMBINARSE, SI SE DESEA, CON UNA FOTOGRAFÍA QUE YA ESTÉ INSERTADA EN EL PROGRAMA.

Antes de colocar el mouse sobre la foto o muestra asegúrese de haber cliqueado el icono del mismo y también el botón para activar el proceso de la aplicación.

Verá ejemplos de uso de este dispositivo en el transcurso de este instructivo. No importa donde quede posicionado el puntero del ratón.

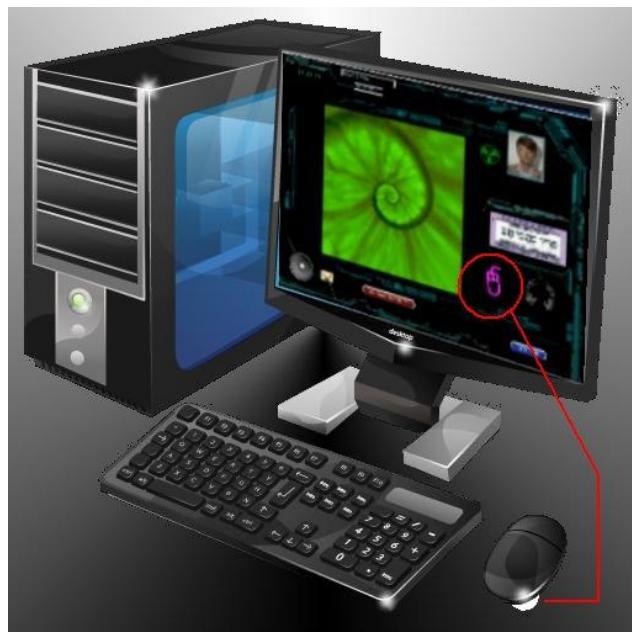

IMPORTANTE:

Recalcamos que la función de enlace del mouse en el uso de este programa NO permite transferencias de salida de ningún tipo sobre el individuo, recordemos que es un elemento periférico de entrada de señal, por cuanto solo aporta al programa la presencia de la persona a través de su fotografía, por no tenerla inserta en la pantalla de aplicaciones.

SOBRE LAS SESIONES Y APLICACIONES:

El tipo de aplicación necesaria y la cantidad o repetición de las sesiones serán establecidas por su criterio de acuerdo al seguimiento de cada individuo y ponderando el avance en el tratamiento de cada caso.

Antes de continuar, lea atentamente los informes técnicos que se han incorporado en la carpeta del programa, puesto que así sabrá la forma correcta de encarar cada situación, principalmente para adquirir los conocimientos necesarios del tratamiento vibracional y plantearse una buena estrategia de diagnóstico y elegir las sesiones necesarias para cada caso.

No está de más recordarle que las sesiones para Alineación de chakras, Descontaminación vibracional del Biocampo, Descalcificación de Glándula Pineal y Reconexión por método Schumann pueden realizarse sin problemas aún sin un método diagnóstico que las justifique, puesto que en mayor o menor medida, estos centros energéticos o situaciones vibracionales del organismo son proclives a desequilibrarse, ya sea por influencias energéticas del entorno o disfunciones propias del mismo sujeto.

NOTA:

Nunca descarte las informaciones de diagnóstico médico puesto que son verdaderos pilares sobre los que apoyarnos cuando realicemos nuestra evaluación, y nunca olvide que nuestra diagnosis corresponde al plano vibratorio del organismo, no diagnosticamos enfermedades o patologías clínicamente, sino como posibilidades de afección para futuras aplicaciones coadyuvantes de tratamientos.

Se le ha entregado el material técnico necesario para que conozca las características de cada aplicación y los medios para evaluar por su cuenta cada situación en particular, aún así, de no ser usted un profesional, le damos las siguientes indicaciones:

¿Por cuantos días repetir las sesiones?

Puede averiguar hasta cuándo será suficiente realizar las sesiones para una persona utilizando los métodos de diagnosis a los que usted esté acostumbrado, péndulo, biómetros, entrevista personal, etc. (los que utiliza habitualmente para seguimiento de tratamientos), si no lo sabe, lo normal es:

Para Chakras Principales o Secundarios:

Hasta dos sesiones por persona y por día durante 4 días. (ejemplo: una sesión para el 5ºchakra a las 10 de la mañana y otra a las 4 de la tarde, o las dos sesiones consecutivas a la misma hora, suficientes para esa persona y para ese día).

Para descontaminación del Biocampo:

Hasta dos sesiones por persona y por día durante 4 días.


Para descalcificación de glándula Pineal:

Hasta dos sesiones por persona y por día durante 5 días.

Para Reconexión con ondas Schumann:

Hasta dos sesiones por persona y por día durante 6 días.

INICIO DEL PROGRAMA:

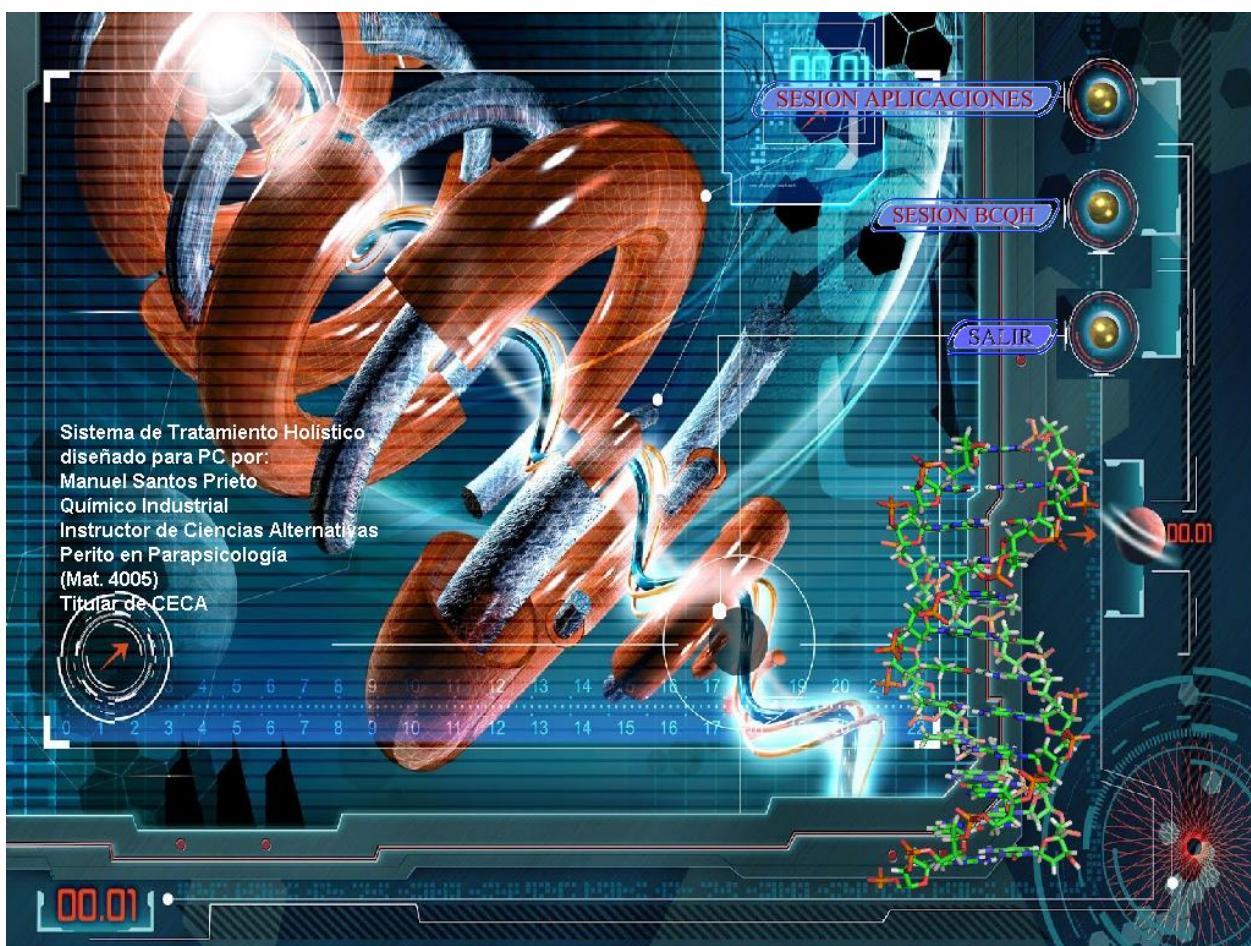

Luego de una breve pantalla de presentación y haciendo clic en el botón “Continuar” se tendrá acceso a la pantalla de menús de aplicaciones.

La pantalla de menú de aplicaciones principal consta de tres botones para elegir una aplicación de trabajo específica.

DATOS PRELIMINARES:

En muchas de las aplicaciones que usted efectuará con BioCQH necesitará contar, como es lógico en el sistema de tratamientos radiónicos o transferenciales energéticos, con datos que correspondan al sujeto a tratar, como algunos básicos: su nombre completo (de solter@), su fecha de nacimiento, una foto o una muestra que lo represente.

NOTA IMPORTANTE:

No vamos a hacer referencias aquí sobre lo que usted ya debería saber sobre la transferencia de información cuántica y los procesos de la técnica de BioCibernética Quántica Holográfica, *para lo cual le he facilitado información necesaria*, me limitaré a indicar los pasos a seguir para la utilización del programa.

1º Paso: Nada de Improvisación

Nunca me cansaré de decirlo, primeramente conocer los principios básicos de transferencia de energía vibracional y los modos de impregnación de información cuántica (estudiando los informes sobre física cuántica, técnica de la BCQH, etc).

2º Paso: No diagnosticaremos, salvo que conozcamos las técnicas adecuadas

Si usted no es una persona recibida de alguna rama de la salud, o un radiestesista experimentado, no diagnostique, evalúe las situaciones en que se encuentran las personas a las que pueda ayudar indagando sobre estudios médicos o análisis que se haya realizado, y sobre los cuales ya tenga antecedentes de diagnosis y tratamiento.

Para el uso del programa no necesita saber qué le pasa a la persona, pero la información adicional de sus condiciones pueden darle orientación sobre la eficacia de las aplicaciones en el tiempo.

3º Paso: Forma de disponer la información

Haber consensuado, si no realizara autoaplicaciones o aplicaciones presenciales, la manera de incorporar la foto de la persona a tratar, y llevar una plantilla donde puede anotar los casos, tipos de aplicaciones efectuadas y seguimiento del proceso de tratamiento para cada individuo.

4º Paso Colocación de los Módulos de Impregnación holográfica Fu Xi y Wen Wang

Una vez estudiado los informes de la técnica de BCQH y el Sistema Visual podrá identificar los centros neurovisuales en ambos lóbulos occipitales (Cortex Visual o Corteza Visual Primaria) Ver Figura 1, y colocar los módulos de impregnación en esas zonas, aproximadamente en el nivel V3. Ver Figura 2.

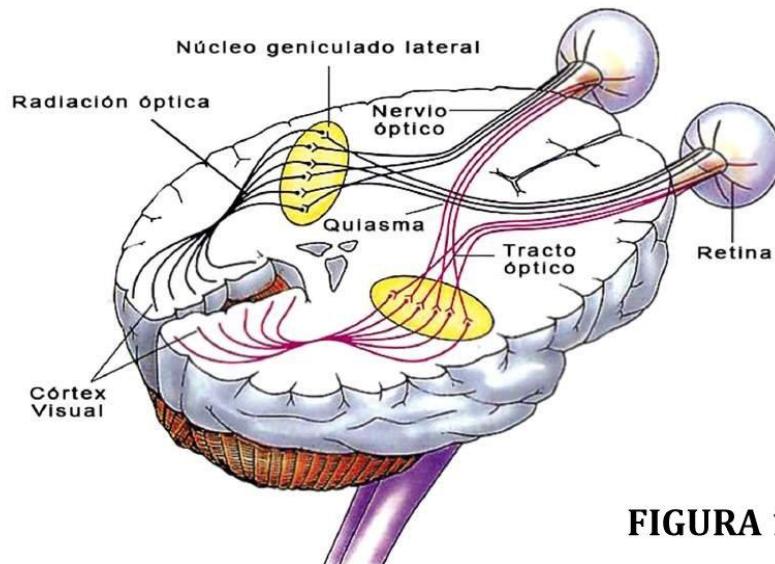


FIGURA 1




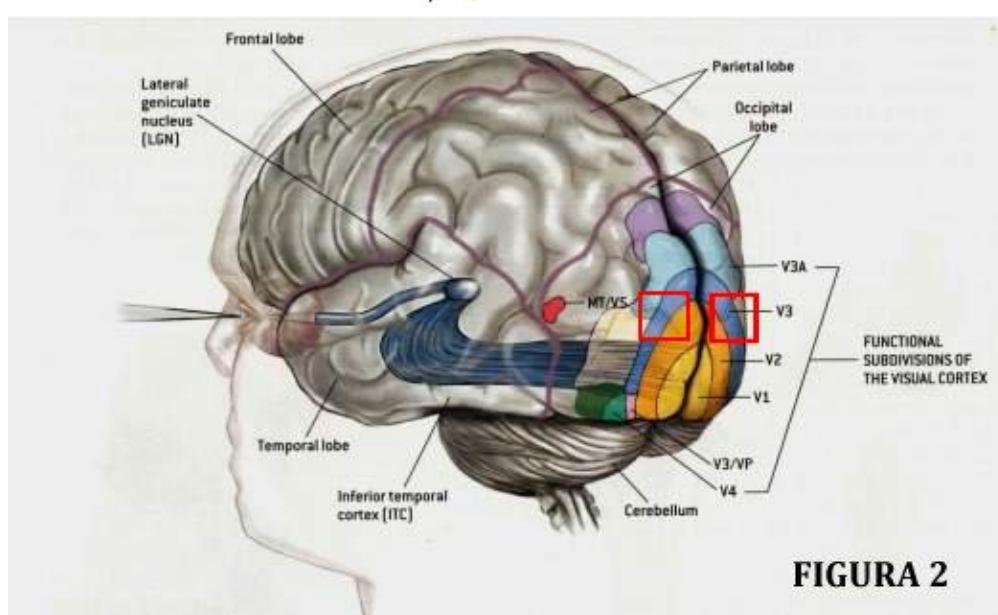


FIGURA 2

Mirando a la cabeza desde atrás, El módulo Fu Xi lo colocará en la zona del centro neurovisual izquierdo, y el módulo Wen Wang lo colocará en la zona del centro neurovisual derecho.

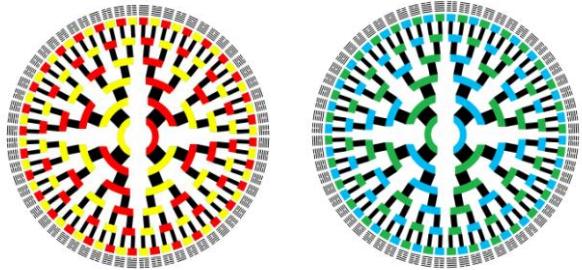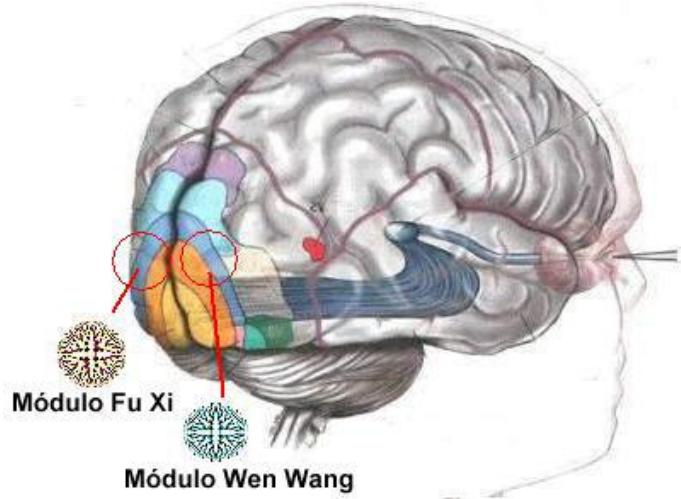


Forma cómoda de aplicar los módulos:

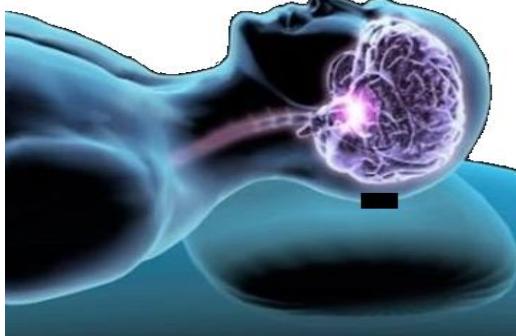

Pregunta: ¿Las aplicaciones son solamente presenciales?

Las sesiones (en 3 protocolos bien explicados más adelante) son efectivas en la persona directamente aplicando una sesión cada 24/48 horas. Se puede hacer para actuar a distancia pero con algún elemento que contenga impregnada energía del sujeto (pañuelo, cabellos, camisa, etc.), con los módulos sobre el objeto y haciendo las sesiones dobles, es decir, para el 1º protocolo 2 sesiones, para el 2º dos sesiones y 2 sesiones para el 3º protocolo.

En la imagen se observa el ejemplo de aplicación con los módulos impregnadores sobre la muestra de la persona a tratar, colocado sobre una base para permitir además, la influencia de las vibraciones de las frecuencias sonoras específicas de cada aplicación.

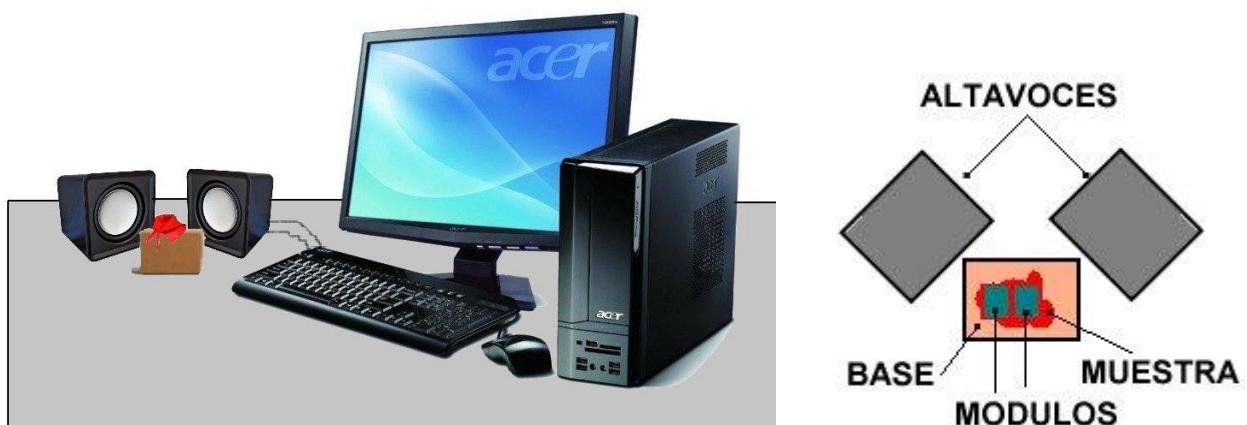

PRIMER PANTALLA DE APLICACIONES:

Llegamos aquí tras hacer clic en el botón “Sesión Aplicaciones” o “Sesión BCQH”, de la pantalla de menús principales.

En los cuadros de texto del sector (1) colocar el nombre y fecha de nacimiento de la persona a tratar (de la cual pertenece la foto person1.jpg o person2.jpg que se ha guardado en el directorio del programa), en el sector (2)

cliquear sobre el ícono correspondiente según sea mujer u hombre, su foto aparecerá en el sector (3). Estos datos aparecerán en todas las aplicaciones a realizar.


El botón (4) resetea los datos para colocar modificarlos o colocar los de otra persona.

A continuación, en el sector (5), “IDENTIFICADOR DE SEÑAL”, elegimos del menú desplegable a los módulos impregnadores Fu Xi y Wen Wang.

Comenzando por Fu Xi, en (A) y hacemos clic en el botón (B) para realizar la confirmación del nombre. Se inicia un reconocimiento para saber si el protocolo de datos del programa hace conexión con el módulo, de ser así en el gráfico (6) aparecerá un mensaje que dirá “Modulo Conectado”, en la zona donde debería estar o donde se colocará el módulo (7).


Si el nombre no es el correcto o no hay conectividad con el programa aparecerá un mensaje que dirá “Sin Señal”, y habrá que probar otra vez o verificar si el nombre insertado es correcto.

Se hará el mismo proceso para lograr la autenticación del módulo Wen Wang, lo marcamos en (C) y hacemos clic en el botón (D) para realizar la confirmación. Si se hace conexión, en el gráfico (6) aparecerá un mensaje que dirá “Modulo Conectado” en la zona donde debería estar el módulo (8).

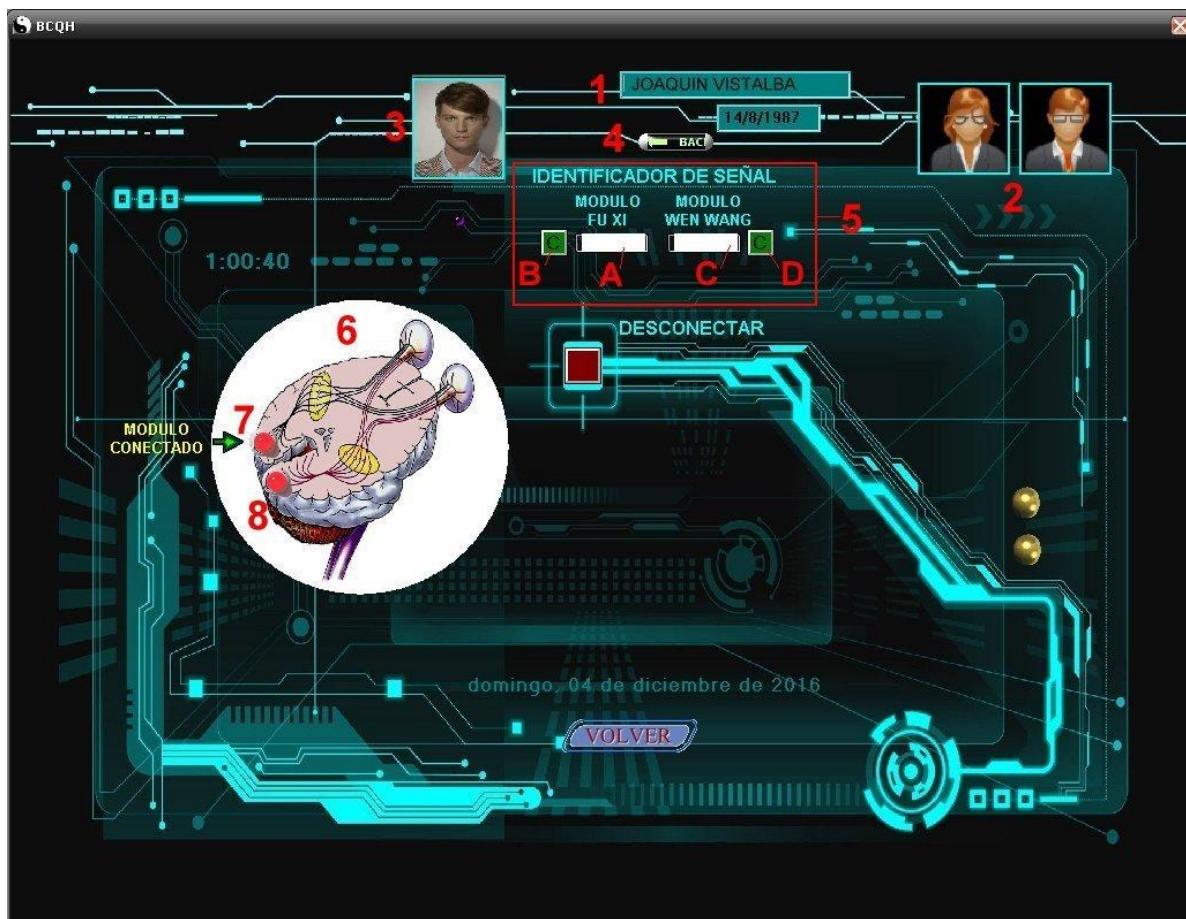

Una vez autenticados y activados los módulos ya estamos en condiciones de acceder a las aplicaciones de tratamientos, para ello han aparecido los botones de las aplicaciones en el sector (10).

El botón (9) sirve para desconectar la conexión de los módulos impregnadores antes de cerrar el programa, una vez que hayamos realizado las aplicaciones y retirar los módulos de la cabeza.

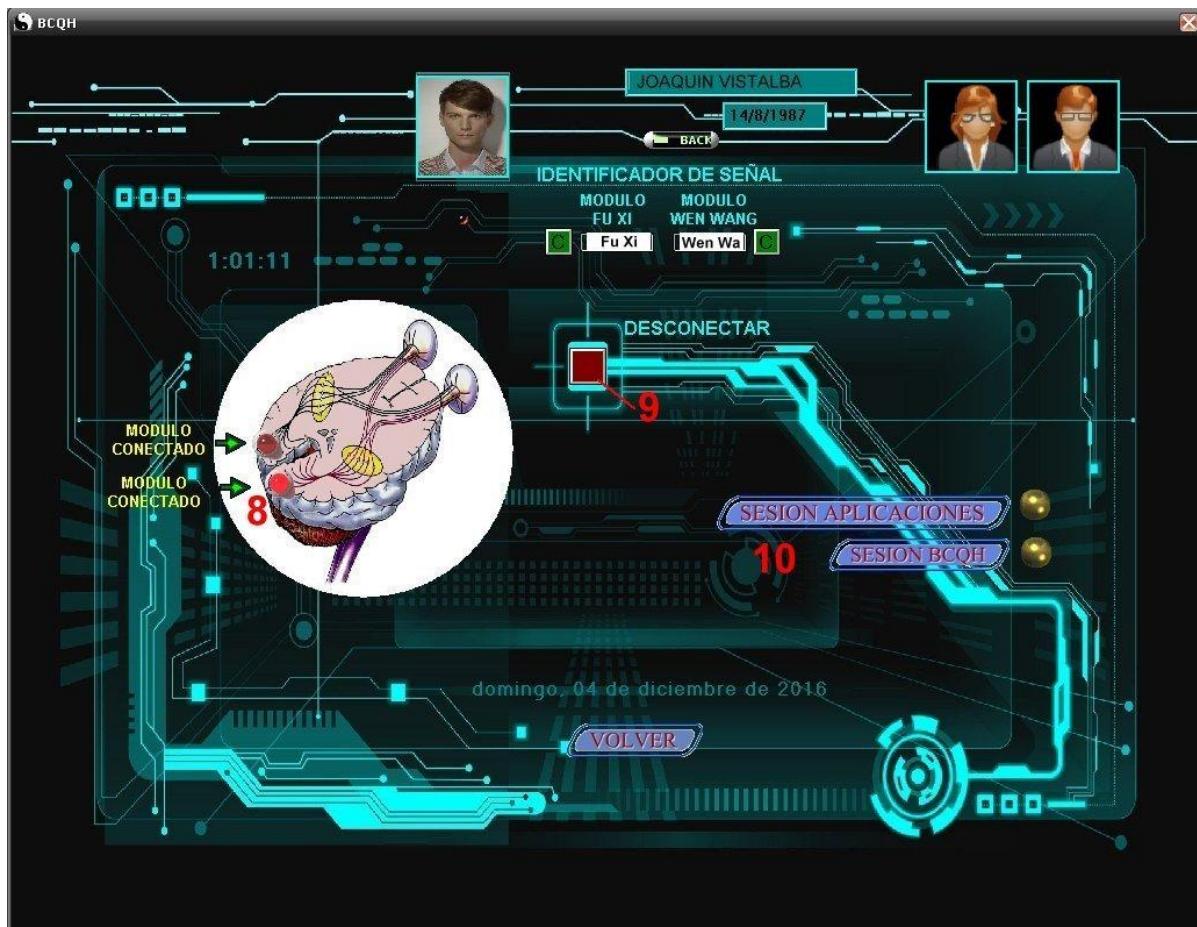

Esta función es parecida a la forma correcta de apagar un ordenador, usted puede apagarlo desde el botón de encendido, inclusive desconectando la fuente eléctrica, pero se sugiere apagarlo por la vía correcta, siguiendo un protocolo, para que el sistema guarde información e identifique lo que está haciendo para cerrar una función; Igualmente usted puede salir del programa sin desconectar los módulos, pero la función de impregnación seguirá activa varios minutos más, y eso no es conveniente sin el programa que guie el proceso.

SESION APPLICACIONES:

Al cliquear sobre el botón SESION APPLICACIONES, llegamos a esta pantalla que nos indica cuáles son las aplicaciones que se harán.

Nota:


Llegado a este punto se supone que el operador, si es radiestesista, quizás ya ha realizado un diagnóstico radiestésico para evaluar con su péndulo el o los chakras a tratar en una persona, como así también la intensidad de la afección o bloqueo, para lo cual también he incorporado una Gráfica Radiónica de Diagnosis para tal efecto, la cual puede redimensionar e imprimir para su uso.

O tal vez tiene una diagnosis fundada en una sintomatología personal o médica del sujeto, o simplemente decidiera realizar las aplicaciones como complemento o apoyo energético general.

De todos modos, siempre es recomendable hacer estas aplicaciones, para preparar el cuadro energético del individuo antes de hacer las aplicaciones en los sistemas o aunque solo se desee realizar individualmente estas aplicaciones.

En el informe: Biómetro CECA y Gráficos Radionicos.pdf, encontrará un biómetro y las gráficas de diagnosis para chakras si las necesita.

Si se van a tratar los chakras y el Biocampo es recomendable tratar primeramente los chakras antes que el Biocampo electromagnético.

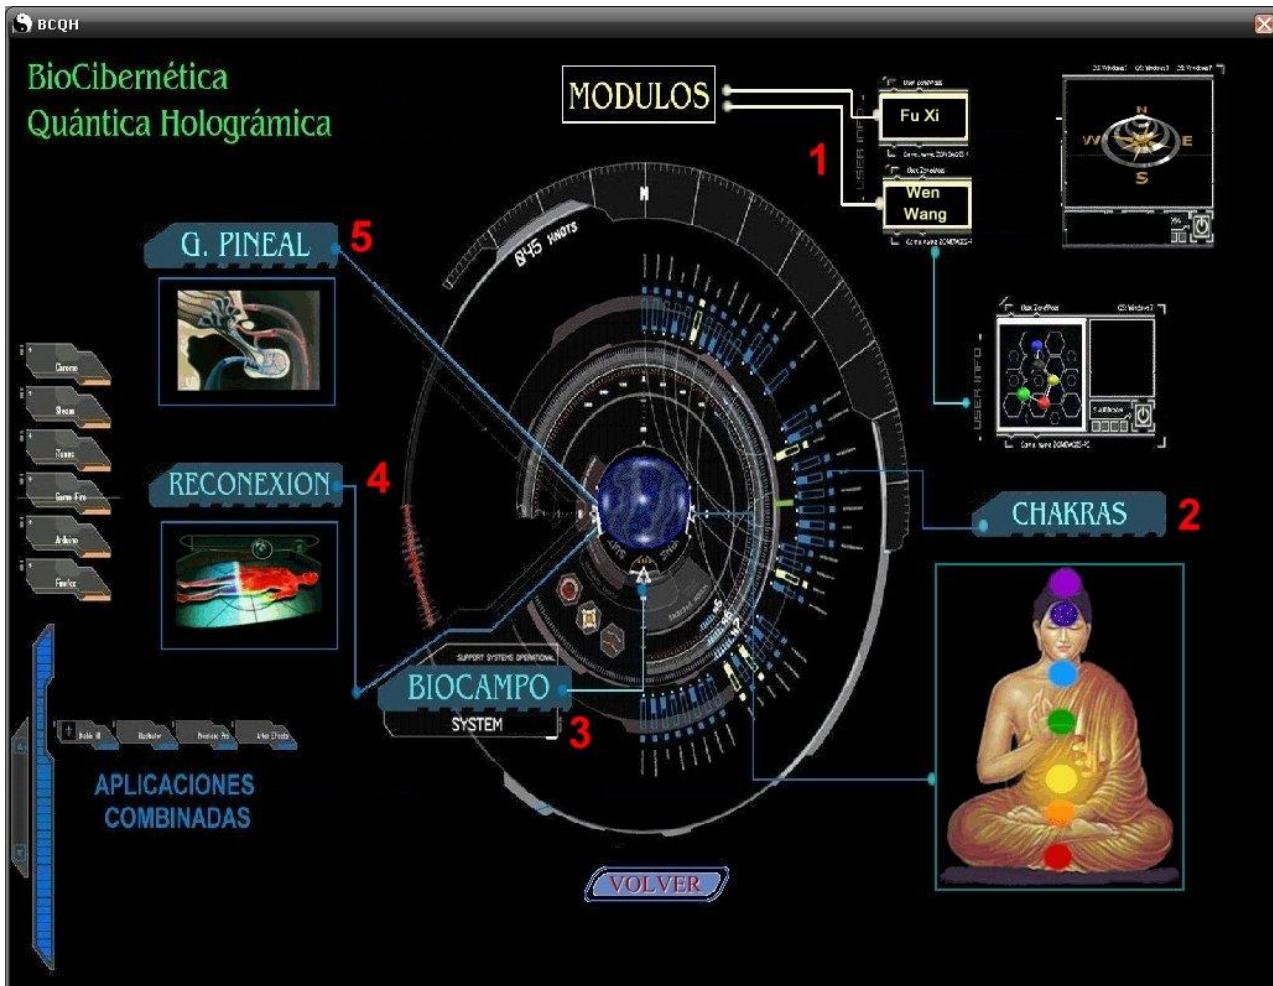

En la pantalla observamos las marcas de los módulos impregnadores (1), el botón para acceder a las aplicaciones para chakras (2), la bola de plasma o el gotón indicado como “Biocampo” (3) se cliquea para tratar el aura.

Para el tratamiento de descalcificación de la glándula pineal se cuenta con el botón “G.PINEAL” (4), y para acceder a la reconexión el botón “RECONEXION” (5).

APLICACION DE ENERGIZACIÓN/ALINEACIÓN DE CHAKRAS:

Como **TODAS** las aplicaciones del programa BioCQH, esta aplicación puede ser personal “in situ”, es decir, la persona a tratar puede estar situada frente al ordenador, o bien sino, ser tratada a distancia.

Nota:

Llegado a este punto se supone que el operador, si es radiestesista, quizá ya ha realizado un diagnóstico radiestésico para evaluar con su péndulo el o los chakras a tratar en una persona, como así también la intensidad de la afección o bloqueo, para lo cual también he incorporado una Gráfica Radiónica de Diagnosis para tal efecto, la cual puede redimensionar e imprimir para su uso.

O tal vez tiene una diagnosis fundada en una sintomatología personal o médica del sujeto, o simplemente decidiera realizar las aplicaciones como complemento o apoyo energético general.

De todos modos, siempre es recomendable hacer estas aplicaciones, para preparar el cuadro energético del individuo antes de hacer las aplicaciones en los sistemas o aunque solo se desee realizar individualmente estas aplicaciones.

En el informe: Biómetro CECA.pdf, encontrará un biómetro y las gráficas de diagnosis para chakras si las necesita.

Si se van a tratar los chakras y el Biocampo es recomendable tratar primeramente los chakras antes que el Biocampo electromagnético.

Una vez que tenemos a la vista la foto y hemos colocado el nombre y la fecha de nacimiento de la persona, y se ha obtenido el número áureo, solamente cliqueando sobre el chakra de interés nos vamos a la página de tratamiento para ese chakra.



En la pantalla notamos el nombre y su fecha de nacimiento (1), la foto de la persona (2), la consola de indicación de impregnación en (3), la zona que muestra los puntos de aplicación (4), el área de aplicación de Cromoterapia (5), diseñada para emitir ondas cromáticas específicas mientras se trata cada chakra en particular, - es interesante por esto si el sujeto a tratar está presente frente al monitor-.

Aparece siempre una flecha indicadora del Chakra en tratamiento (5b), el botón de comienzo de sesión (6), el ícono del mouse para casos de no tener la foto (7), y el ícono para permitir impregnaciones de frecuencias acústicas al exterior a través de altavoces o auriculares (8).

Una vez dentro de esta pantalla lo primero que debemos hacer es verificar que si no tenemos la fotografía de la persona a tratar hacemos clic en el ícono del mouse para colocar su foto o un testigo debajo del mouse.

Posteriormente solo debemos hacer clic en el botón “Energize” (6) y comenzará el proceso, observable en la consola (3).

Primero el sistema se tomará unos 10 segundos para interconectarse con los módulos impregnadores holográficos, (se anuncia con un cartel: “comenzando en...”)

Una vez interconectados los módulos (aparece en la consola el mensaje de Módulos Activos), comenzará la impregnación para aplicación de desbloqueo y alineación de los chakras, comenzando por el 1º, e indicando la acción con una flecha y un led que se enciende en el lugar de la aplicación.



A la vez los indicadores de aguja de la consola (3) nos indican el momento en que el sistema transfiere la información cuántica al módulo Fu Xi (A) y al módulo Wen Wang (B), por unos 7 segundos de descarga para cada módulo.

Al finalizar el proceso aparecerá un mensaje de fin de sesión, y se puede retornar a la pantalla de aplicaciones con el botón “Volver”.

La aplicación de los chakras es consecutiva, automáticamente pasa del tratamiento de un chakra al siguiente; la sesión en total dura unos 7 minutos.

De los Potenciadores Utilizados:

De la frecuencia sonora:

Como parte importante de la potenciación del elemento en cuestión, en este caso por ejemplo el 1º chakra, se ha dotado al programa de un vídeo en el color correspondiente al dicho chakra y una frecuencia sonora especial con los ciclos por segundos (Hertzios) apropiados también para ese chakra.

Por esta razón, además, el proceso también facilita la opción de aprovechar las frecuencias sonoras específicas del tratamiento del primer chakra impregnando una muestra de agua o cristal en el exterior a través del uso de bocinas o buenos auriculares, para eso solo basta con hacer clic sobre el ícono de los auriculares (8) y estos se activarán. (Vea Uso de los auriculares, más adelante).

EQUIVALENCIAS ENTRE FRECUENCIA Y LONGITUD DE SONDA SONORAS CON RESPECTO A LOS COLORES:

Nota	Igual a:	Equivalencia sonora (Hz)	Equivalencia long. de onda	Newton 1700	Castel 1720 - 1735	Finn 1881	Lind (*) 1900	Marion 1920
C	do	264 a 297	760 a 675 nm	rojo	azu, azul verdoso	rojo bermellón	rojo	rojo, rojo naranja
C #	do sostenido							
D	re	297 a 317	675 a 633 nm	naranja	verde oliva amarillo	naranja	naranja	naranja amarillento
D #	re sostenido							
E	mi	317 a 352	633 a 570 nm	amarillo	amarillo	amarillo verdoso	amarillo	amarillo
F	fa	352 a 395	570 a 507 nm	verde	amarillo naranja	verde azul verdoso	verde	amarillo verdoso
F #	fa sostenido							
G	sol	395 a 440	507 a 456 nm	azul	rojizo	azul	azul	azul verde azul
G #	sol sostenido							
A	la	440 a 495	456 a 405 nm	indigo	azul violetaceo violeta	índigo violeta	indigo	azul violeta violeta
A #	la sostenido							
B	Si	495 a 528	405 a 380 nm	violeta	indigo	púrpura	violeta	violeta rojo

(*) Lind los mismos colores que Newton pero en frecuencias diferentes.

FRECUENCIAS Y ESTILOS SONOROS UTILIZADOS:

Para chakra 1º: Música especial con sonidos binaurales basados en frecuencias entre 264 y 297 HZ

Para chakra 2º: Música especial con sonidos binaurales basados en frecuencias entre 297 y 317 HZ

Para chakra 3º: Música especial con sonidos binaurales basados en frecuencias entre 317 y 352 HZ

Para chakra 4º: Música especial con sonidos binaurales basados en frecuencias entre 352 y 395 HZ

Para chakra 5º: Música especial con sonidos binaurales basados en frecuencias entre 395 y 440 Hz


Para chakra 6º: Música especial con sonidos binaurales basados en frecuencias entre 440 y 495 Hz

Para chakra 7º: Música especial con sonidos binaurales basados en frecuencias entre 495 y 528 Hz

Uso de los Auriculares:

La imagen de los auriculares indica que, una vez activado el botón de inicio de aplicación y ejecutarse el sonido (proveniente de un video u otra fuente), e iniciar la sesión, puede colocarse una muestra (un vaso de cristal con agua pura destilada o un cristal puro de silicio) sobre una gráfica base y, mediante unos auriculares o altavoces previamente conectados al ordenador, transferir o impregnar dicha muestra con la frecuencia Solfeggio que se está emitiendo, y ser utilizado ese testigo luego para transferir la información BioCQH a otro ser (humano, animal o planta) aportando las virtudes del Solfeggio emanado.

Esta operación puede realizarse independientemente de si se está operando sobre una persona o no, para ello, cuando esté en la pantalla de cargar datos, no cargue datos, acceda a la pantalla de aplicación y reproduzca la frecuencia Solfeggio que desee impregnar.

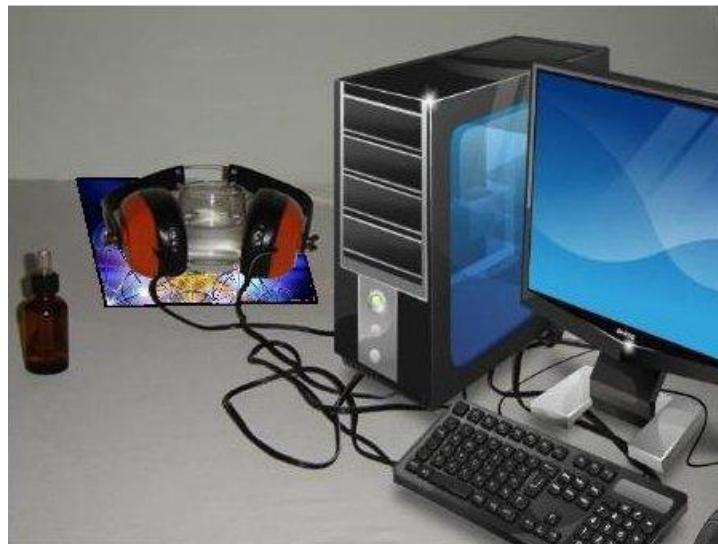

Útil para casos como:

- 1.- Impregnar un vaso de agua con 3 sesiones y dársele a beber a una persona o animal, o regar una planta en este caso se puede cargar la foto en el programa, colocar el nombre y fecha de nacimiento o la foto bajo el mouse.
- 2.- Impregnar un cristal o gema de contenido alto en silicio y microestructura estable, como un cristal de cuarzo transparente (o amatista, o cuarzo rosa, citrino, etc.), sin fracturas microcristalinas. Ese elemento quedará impregnado por unas 2 horas por cada exposición.
- 3.- Puede usarse éste método de impregnación en todas las aplicaciones. Toda la información en el anexo Nuestros programas informáticos.pdf.
- 4.- De acuerdo al estudio de los informes sobre Aplicaciones de Cromoterapia (Ver informe Cromoterapia3 Aplicaciones1.pdf y Cromoterapia4 -Chakras.pdf), sabemos que uno de los métodos de los métodos de aplicación es por “luz coloreada”, realizando impregnaciones en el agua, con exposición a fuentes artificiales de luz con filtros o lámparas de color:
 1. Los rayos de luz coloreada, fuentes de energía externas por medio de luces o filtros coloreados.
 2. El Agua Solarizada, método creado por el Dr. Babbit -autor de Los Principios de la Luz y del Color, consiste en beber agua después que ha sido expuesta a la luz del sol en frascos de color.
 3. Psicorelax y respiración como generadores de energía de un color específico y meditación con un color.

Pues bien, eso es lo que haremos.

Operaremos de forma idéntica al caso de aplicaciones hacia el exterior como se ha explicado en el tema, pero esta vez agregaremos el elemento fuente que provea el color para la muestra.



Como ya se explicó en caso del uso del ícono de los auriculares, impregnaremos muestras (agua, o cristales puros de cuarzo), en el exterior del ordenador, pero esta vez colocaremos una lámpara de leds o bombillas de color (de unos 100-150W) incidiendo sobre la muestra y del color del chakra o frecuencia del color a la corresponde el sistema del organismo a tratar (Para Sesión BCQH).

El operador deberá proveerse solamente de un portalámparas y lámparas de los 7 colores que tratamos en nuestros métodos de cromoterapia.

ADVERTENCIA:

Desde el momento que haga clic sobre el botón para comenzar la aplicación “ENERGIZE”, el botón “VOLVER” quedará automáticamente desactivado. Como los protocolos para conexión con los módulos Fu Xi y Wen Wang han sido activados, ***no se puede cortar la conexión con los mismos de forma imprevista***. Si tiene

que salir de la aplicación, por decisión personal, sin esperar a la finalización de la sesión, cierre el programa, utilizando el botón de la barra de título del programa, como en cualquier ventana de Windows. Para finalizar sus sesiones recuerde **siempre que debe volver a la página de activación de los módulos hacer clic sobre el botón “DESCONECTAR” (9)**, y estará preparado para abandonar el programa (retirando los módulos que están en contacto con el sujeto).

APLICACION DE ENERGIZACIÓN/LIMPIEZA DEL BIOCAMP:

Llegamos aquí cliqueando sobre el botón “BIOCAMP” o la bola de plasma de la pantalla de aplicaciones. Obviamente, sin discusiones científicas o provenientes de mentes retrógradas de científicos de salón, SOMOS ENERGÍA, algo indiscutible.

Vivimos gracias al primigenio concepto y calidad de nuestras células de crear energía en base al metabolismo de nutrientes (como los vegetales o cualquier otro ser vivo), pero como esa condición proviene inicialmente del concepto de que cada compuesto molecular está formado por conjuntos de átomos, también a nivel de materia intramolecular, sencilla y llanamente SOMOS ENERGIA, eso otorga privilegios de entes energéticos también, aunque no sean compuestos celulares, a los minerales, rocas, sales o cristales, o sea, a la materia inanimada.


Como tales emitimos, obviamente porque los estados energéticos no son estables, así como no son estables los estados energéticos de los electrones girando en sus órbitas alrededor del núcleo del átomo cuando reciben una estimulación energética externa, **energía hacia el exterior**.

En los seres vivos esa energía bio-electromagnética se denomina BIOCAMP, o sencillamente aura.

Tiene la particularidad, como cualquier carga energética de un cuerpo material, de ser característica de los procesos internos que se llevan a cabo en el cuerpo que la contiene, pero también de ser influenciada por energías externas, y las energías que interactúen con ellas pueden modificarla.

Cuando nuestro cuerpo energético o biocampo está alterado por disfunciones energéticas propias del organismo pueden repararse, y cuando son alteradas o parasitadas por energías externas, también.

Esta aplicación es justamente para desparasitar al biocampo de energías externas, o simplemente para reforzar el tono energético propio de un cuerpo sano.

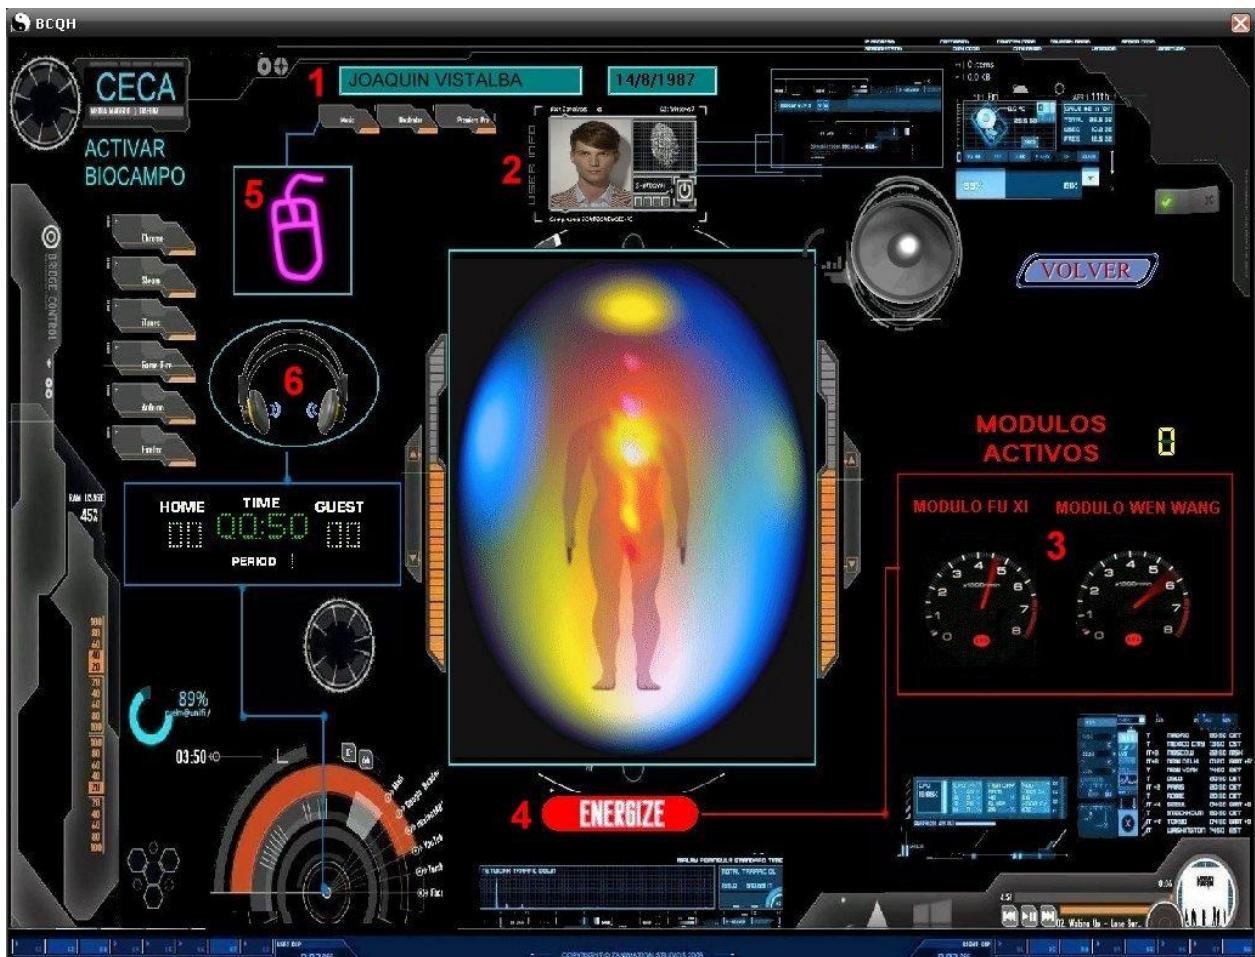

En la pantalla notamos el nombre y la fecha de nacimiento (1), la foto de la persona (2), la consola de indicación de impregnación en (3), el área de aplicación al centro, el botón de comienzo de sesión (4), el ícono del mouse

para casos de no tener la foto (5), y el ícono para permitir impregnaciones de frecuencias acústicas al exterior a través de altoparlantes o auriculares (6).

Solamente debemos hacer clic en el botón “Energize” (4) y comenzará el proceso, observable en la consola (3). Primero el sistema se tomará unos 10 segundos para interconectarse con los módulos impregnadores holográficos, (se anuncia con un cartel: “comenzando en...”)

Una vez interconectados los módulos (aparece en la consola el mensaje de Módulos Activos), y comenzará la impregnación para aplicación de limpieza del campo bioelectromagnético del cuerpo.

Al igual que en la aplicación para chakras, y los siguientes, los indicadores de aguja de la consola (3) nos indican el momento en que el sistema transfiere la información cuántica al módulo Fu Xi y al módulo Wen Wang, por unos 7 segundos de descarga para cada módulo.

Al finalizar el proceso aparecerá un mensaje de fin de sesión, y se puede retornar a la pantalla de aplicaciones con el botón “Volver”.

La aplicación dura unos 4 minutos.


La frecuencia de audio utilizada corresponde a un Solfeggio a 963 Hz pero con fondo binaural especial.

ADVERTENCIA:

Desde el momento que haga clic sobre el botón para comenzar la aplicación “ENERGIZE”, el botón “VOLVER” quedará automáticamente desactivado. Como los protocolos para conexión con los módulos Fu Xi y Wen Wang han sido activados, **no se puede cortar la conexión con los mismos de forma imprevista**. Si tiene que salir de la aplicación, por decisión personal, sin esperar a la finalización de la sesión, cierre el programa, utilizando el botón de la barra de título del programa, como en cualquier ventana de Windows. Para finalizar sus sesiones recuerde **siempre que debe volver a la página de activación de los módulos hacer clic sobre el botón “DESCONECTAR” (9)**, y estará preparado para abandonar el programa (retirando los módulos que están en contacto con el sujeto).

APLICACION DE DESCALCIFICACION Y ACTIVACION DE LA GLANDULA PINEAL:

Llegamos aquí cliqueando sobre el botón “GLÁNDULA PINEAL” de la pantalla primaria de aplicaciones. En la pantalla notamos el nombre y la fecha de nacimiento (1), la foto de la persona (2), la consola de indicación de impregnación en (3), el área de aplicación al centro y video de aplicación (4), el ícono del mouse para casos de no tener la foto (6), y el ícono para permitir impregnaciones de frecuencias acústicas al exterior a través de altoparlantes o auriculares (7).

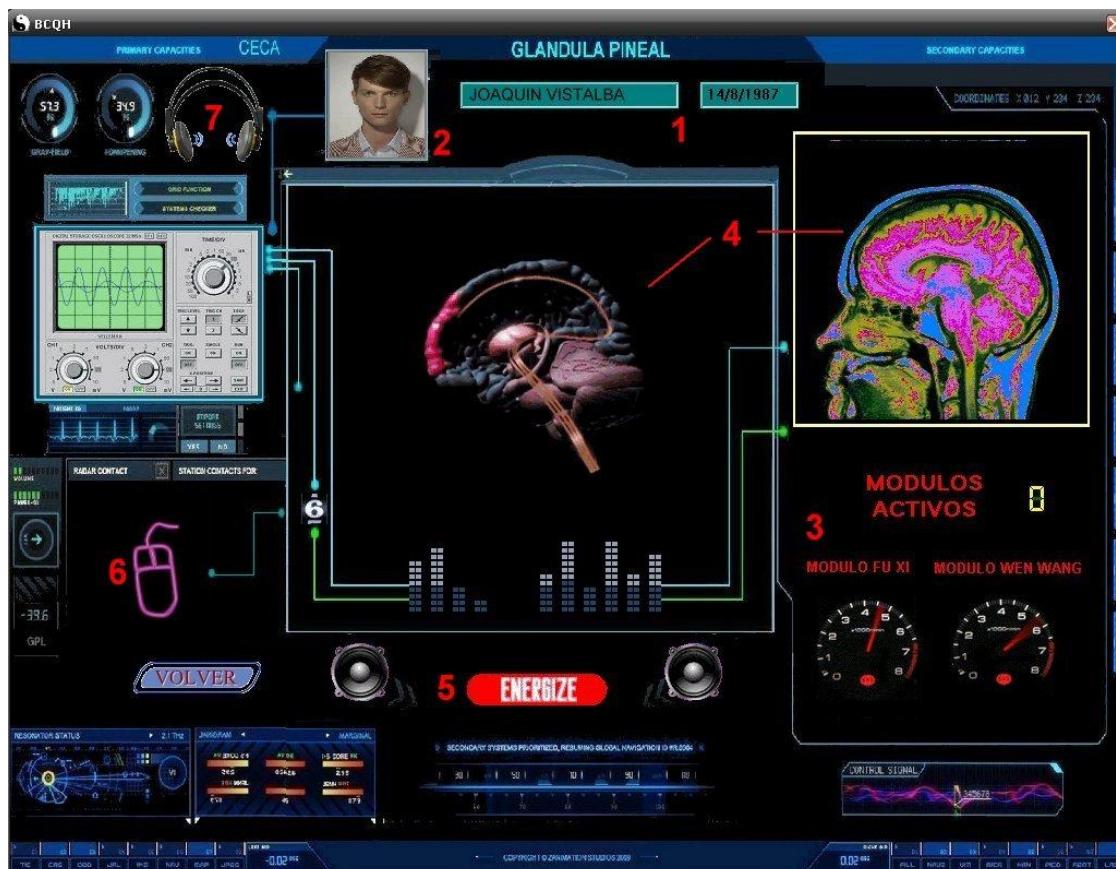

Solamente debemos hacer clic en el botón “Energize” (5) y comenzará el proceso, observable en la consola (3). Primero el sistema se tomará unos 10 segundos para interconectarse con los módulos impregnadores holográficos, (se anuncia con un cartel: “comenzando en...”)

Una vez interconectados los módulos (aparece en la consola el mensaje de Módulos Activos), y comenzará el proceso de descalcificación de la glándula pineal.

Al igual que en todas las aplicaciones, los indicadores de aguja de la consola (3) nos indican el momento en que el sistema transfiere la información cuántica al módulo Fu Xi y al módulo Wen Wang, por unos 7 segundos de descarga para cada módulo.

Al finalizar el proceso aparecerá un mensaje de fin de sesión, y se puede retornar a la pantalla de aplicaciones con el botón “Volver”.

La aplicación dura unos 4 minutos.

La técnica de audio utilizada corresponde a la emisión de frecuencias sónicas de ondas escalares.

ADVERTENCIA:

Desde el momento que haga clic sobre el botón para comenzar la aplicación “ENERGIZE”, el botón “VOLVER” quedará automáticamente desactivado. Como los protocolos para conexión con los módulos Fu Xi y Wen Wang han sido activados, **no se puede cortar la conexión con los mismos de forma imprevista**. Si tiene que salir de la aplicación, por decisión personal, sin esperar a la finalización de la sesión, cierre el programa, utilizando el botón de la barra de título del programa, como en cualquier ventana de Windows. Para finalizar sus sesiones recuerde **siempre que debe volver a la página de activación de los módulos hacer clic sobre el botón “DESCONECTAR” (9)**, y estará preparado para abandonar el programa (retirando los módulos que están en contacto con el sujeto).

NOTA:

Esta secuencia está basada en sonidos escalares, nueva técnica realizada por ingenieros en sonido y neurofisiólogos especialmente diseñada para descalcificar y excitar las funciones de la glándula pineal.

Como los efectos sobre esta glándula son de doble acción: por un lado la información que recibe la retina y envía al cerebro, y la vibración en ondas escalares provenientes del sonido (música especialmente elaborada), los resultados son mucho más fuertes si el sujeto realiza la experiencia personalmente, frente al ordenador. (Ver el informe de Radiónica – Líneas Escalares y Glándula Pineal, últimas investigaciones)

APLICACIONES DE DESGRABAMIENTO O RECONEXIÓN

Este no es el único proceso de transferencia de vibración energética donde es necesario “hacer volver al sujeto a sus orígenes”, eso es, borrar la “grabación” cuántica que posee su subconsciente y su ADN para que pueda resincronizar su vibración energética con el resto de elementos que le rodean, estar emparejado con la vibración propia del planeta.



Llegamos aquí cliqueando sobre el botón “RECONEXION” de la pantalla primaria de aplicaciones. En la pantalla notamos el nombre y la fecha de nacimiento (1), la foto de la persona (2), la consola de indicación de impregnación en (3), el área de aplicación y video de aplicación (4), el ícono del mouse para casos de no tener la foto (6), y el ícono para permitir impregnaciones de frecuencias acústicas al exterior a través de altoparlantes o auriculares (7).

Solamente debemos hacer clic en el botón “Energize” (5) y comenzará el proceso, observable en la consola (3).

El proceso de inicio de la aplicación es similar a las aplicaciones anteriores, los indicadores de aguja de la consola (3) nos indican el momento en que el sistema transfiere la información cuántica al módulo Fu Xi y al módulo Wen Wang, por unos 7 segundos de descarga para cada módulo.

Al finalizar el proceso aparecerá un mensaje de fin de sesión, y se puede retornar a la pantalla de aplicaciones con el botón “Volver”.

ADVERTENCIA:

Desde el momento que haga clic sobre el botón para comenzar la aplicación “ENERGIZE”, el botón “VOLVER” quedará automáticamente desactivado. Como los protocolos para conexión con los módulos Fu Xi y Wen Wang han sido activados, **no se puede cortar la conexión con los mismos de forma imprevista**. Si tiene que salir de la aplicación, por decisión personal, sin esperar a la finalización de la sesión, cierre el programa, utilizando el botón de la barra de título del programa, como en cualquier ventana de Windows. Para finalizar sus sesiones recuerde **siempre que debe volver a la página de activación de los módulos hacer clic sobre el botón “DESCONECTAR” (9)**, y estará preparado para abandonar el programa (retirando los módulos que están en contacto con el sujeto).

Aplicación de Reconexión:

Cuando acceda a los informes que suministramos y estudie sobre las ondas Schumann, el número áureo, representación matemática de la secuencia de Fibonacci, y otros contenidos, notará la importancia de esta aplicación.

Esta aplicación de desgrabación también se realiza, por ejemplo, en el tratamiento con el péndulo hebreo, en la técnica de sanación Reconectiva y Reconexión, y muchos otros procesos.

La técnica consiste en provocar una frecuencia sonora de 7.8 hertzios (ciclos por segundo), que corresponde a la frecuencia de las ondas Schumann, si es posible con agregado de elementos sonoros propios de la naturaleza, como pájaros, agua fluyendo, etc., influyendo directamente sobre la persona o una muestra o testigo que lo represente.

El proceso (Ver informe sobre Ondas Schumann), interrelaciona con la frecuencia de trabajo del hipotálamo y provoca una reconexión del sujeto con las redes axiatonales.

Importancia de impregnar la frecuencia de 7,8 Hz

(Ver informes: Radiónica - Ondas Schumann.pdf y La Reconexión y líneas axiatonales.pdf)

El efecto de resonancia en el sistema Tierra-Aire-Ionosfera, tiene la particularidad de polarizarse y generar posibles direcciones perpendiculares de vibraciones. En Física, a dicho efecto se lo conoce como “Onda transversal-magnética”. (Las resonancias son correlaciones de partículas. En un sistema de partículas en interacción, la aproximación al equilibrio de éstas se debe a las resonancias. Los campos en interacción también crean resonancias, en este caso: Tierra=campo eléctrico - Ionosfera=campo magnético)

Si se considera, el diámetro de la tierra y el diámetro de la capa inferior de la ionosfera la frecuencia que resulta es 7,8 Hz. La frecuencia del hipotálamo; y es la única frecuencia que en todos los mamíferos, incluidas las personas, es exacta: 7,8 Hz. La frecuencia del hipotálamo es una constante normal biológica y funciona como un marcapaso para los organismos. Sin esa frecuencia la vida es imposible. Eso se pudo comprobar con los primeros viajes realizados al espacio fuera de la ionosfera en donde los astronautas, volvían de sus misiones espaciales con importantes problemas de salud: dolor de cabeza, falta de coordinación, disminución en la concentración, impotencia y alteraciones en el ritmo cardíaco.

Fuera de esta resonancia se entorpecen los procesos psíquicos y vitales; ya que estas ondas resonantes vibran en la misma frecuencia que las ondas cerebrales.

Como la atmósfera de la tierra tiene una carga, una corriente y un voltaje, las ondas electromagnéticas resonantes, interactúan en dicha atmósfera y en los seres vivos.

El Dr. König, a través de muchas mediciones, pudo determinar que el valor exacto de las vibraciones Schumann es 7,8 Hertz, la frecuencia del hipotálamo y es la única frecuencia que en todos los mamíferos, incluyendo el hombre, es tan exactamente común.

BALANCE DE TIEMPO:

La duración de cada fase es:

Alineación de chakras: 7 minutos

Limpieza de Biocampo: 1:50 minutos

Descalcificación de Gl. Pineal: 2 minutos

Reconexión Schumann: 2 minutos

Tiempo total de la sesión: 12:50 minutos

DIFERENCIAS ENTRE APLICACIONES DE SESIÓN DE BCQH:

Como puede observarse, en el tratamiento estándar realizado por los técnicos en BCQH, (ver el informe BioCQHolográfica II.pdf), la aplicación se sustenta sobre tres Protocolos, durante los cuales al sujeto se le infunde o impregna información a través de los módulos, pero el operador utiliza la toma de los pulsos cardíacos en ambas muñecas del individuo como medio de guía para testarlo.

Allí leemos:

“El Bio-cibernetista, después de colocar los elementos "Micro" y "Macro" (así llaman a los módulos Fu Xi y Weng Wang), en el lugar que corresponda, sostendrá con su mano derecha un tercer elemento terapéutico, el cilindro denominado "Test" que, sucesivamente, situará en los diferentes parámetros vectorizados reflexológicos propios de esta terapia, cuyo estímulo servirá para que el enfermo/a pueda reorganizar por sí mismo su sistema psico-somático en forma global u holística, sin que en ningún caso se encuentre forzado a una regulación energética que pueda perjudicarle. Se trata, pues, de un autoreequilibrio en el que, al ser el propio enfermo/a el que ejecuta la función curativa, y hasta donde alcancen sus mismas posibilidades naturales restitutivas, jamás podrá dañarse.”

“Esta terapia habitualmente es aplicada en sesiones periódicas, cuyos intervalos son determinados por el operador según el estado de salud del paciente, aunque, ordinariamente, se aplica una vez en semana, para luego ir espaciando las sesiones a quince días, tres semanas, etc. En determinadas circunstancias, donde el delicado estado del enfermo/a pueda indicarlo, esta técnica puede aplicarse en más de una ocasión por semana.”

APLICACIONES DE PROTOCOLOS CON EL PROGRAMA BCQH:

En el uso del presente programa he evitado, por razones obvias, la intervención del operador, no es necesario poseer los conocimientos de interpretación de los pulsos, por ende tampoco será necesario usarse el cilindro “Test”, y por otro lado, la aplicación de los 3 protocolos está supeditada a realizar, cada 24 o 48 hs (según el estado del sujeto), 1 sesión de 40 minutos por vez (tiempo que lleva el tratamiento sobre todos los sistemas), independientemente de si se han realizado las sesiones de chakras, biocampo, glándula pineal o reconexión.

Luego de la tercera sesión suspender la aplicación por una semana, evaluar los resultados, y distanciar el tiempo de aplicaciones o reiniciarlos al mismo ritmo, según se hubiesen notado efectos positivos o muy leves, respectivamente.

O sea:

1º Protocolo: 1º Sesión de 40 minutos, independientemente de otras aplicaciones.

Pasados 24 a 48 hs:

2º Protocolo: 2º Sesión de 40 minutos, independientemente de otras aplicaciones.

Pasados 24 a 48 hs:

3º Protocolo: 3º Sesión de 40 minutos, independientemente de otras aplicaciones.

Repasemos las características de los 3 Protocolos:

Un Primer Protocolo, y utilizando elementos propios de la BCQH, está dedicado a la desinterferenciación de toda clase de cicatrices, tanto las que se localizan en la dermis, incluido el ombligo, como las cicatrices internas, y también las provocadas por quemaduras, además de los herpes Zoster. El proceso de desinterferenciación permitirá que el elemento disociado, unificándose, recupere su identidad con el sistema psicosomático.

Igualmente ocurrirá en el Segundo Protocolo, donde se desinterfieren los traumatismos que han provocado, entre otros, los bloqueos articulares, las contracturas musculares y el importante bloqueo de la pelvis.

Existen, además, dos áreas que significativamente pueden ser las responsables de importantes interferencias desestabilizadoras del Sistema Neuro Vegetativo, y que, igualmente que el resto de elementos disociados, pueden acarrear serias patologías a distancia; se trata de las cicatrices provocadas por la escisión de las amígdalas, y toda la estructura dental. Estas áreas son desinterferenciadas dentro del Tercer Protocolo.

PROTOCOLOS PARA BCQH

1º PROTOCOLO Objetivo: Recuperar la identidad con el sistema psicosomático
ELIMINAR INTERFERENCIAS DE CICATRICES PSICOSOMÁTICAS
(traumatismos a nivel superficial y hepídérmino, quemaduras, herpes zoster, acne, etc)

2º PROTOCOLO Objetivo: Recuperar la identidad con el sistema neurovegetativo
ELIMINAR INTERFERENCIAS DE FACTORES TRAUMÁTICOS
(traumatismos óseos, problemas articulares, contracturas musculares, etc)


3º PROTOCOLO Objetivo: Restauración holística e integral del modelo del cuerpo sano
REEQUILIBRIO PSICOSOMÁTICO INTEGRAL
(operaciones, heridas, extracciones dentales, extracción de amigdalas, apéndice, etc)

Posteriormente, se aplicará el Tercer Protocolo que actuará a nivel psico-somático global, por el que el paciente podrá reequilibrar su sistema de una forma integral, hasta donde alcancen sus propias posibilidades regenerativas.

APLICACIONES DE SESION DE BCQH:

Llegamos aquí cliqueando sobre el botón “SESION BCQH” de la pantalla principal.

En esta pantalla notaremos la zona de elección del sistema a tratar (1), simbolizados por imágenes alusivas a cada uno. Al pasar con el cursor del ratón por sobre cada imagen aparecerá, en (2), el sistema al cual se refiere la imagen.

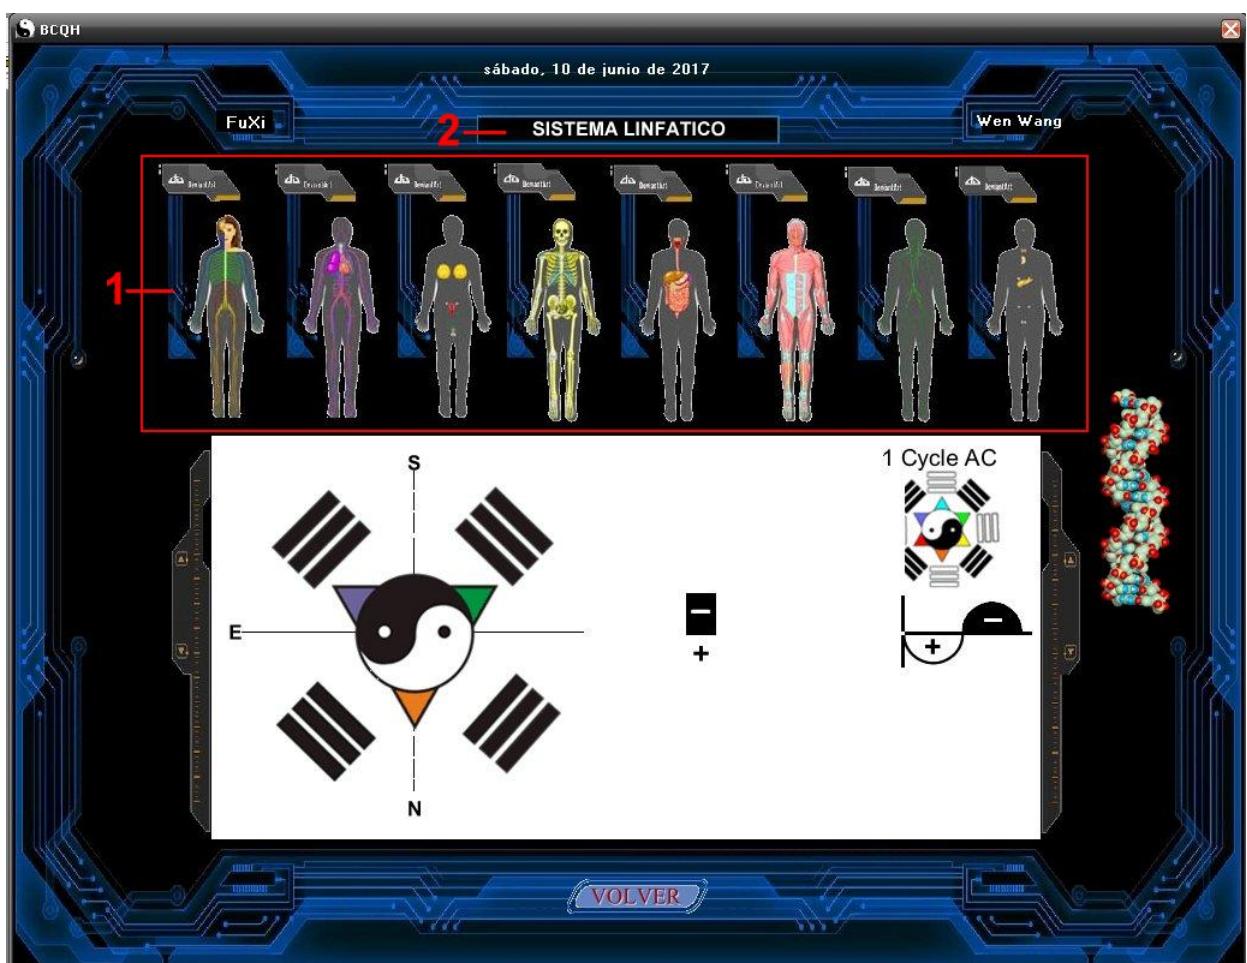

Los sistemas a tratar cubren todas las expectativas de tratamiento integral del organismo:

- Sistema Nervioso
- Sistema Cardiorespiratorio
- Sistema Reproductor
- Sistema Óseoarticular
- Sistema Digestivo
- Sistema Muscular
- Sistema Linfático o Inmunológico
- Sistema Hormonal o Endocrino

He adicionado como informes técnicos una síntesis de las características de procesos en los que están implicados los distintos sistemas.

IMPORTANTE:

Cada vez que elija un sistema para tratar, el acceso a ese mismo sistema quedará bloqueado, si ha decidido hacer más de una sesión de tratamiento en el mismo sistema, hágalo dentro de la pantalla de aplicaciones de dicho sistema.

LIMITE DE APLICACIONES CON LA BCQH:

La aplicación del tratamiento holístico (integral) que implica la BioCibernetica Quántica Holográfica es aplicable a cualquiera o todos los sistemas que incurren en el proceso de deterioro con alguna función que le es propia, o sea, para corregir cualquier disfunción o patología proveniente de ello, ya sea por Homotoxicosis o problemas Homeostáticos.

El operador puede considerar por realizar el tratamiento coadyuvante a uno/s sistema/s en particular o hacerlo con todos los sistemas.

Para el ejemplo de indicaciones he elegido el sistema Digestivo.

Llegamos aquí cliqueando sobre el botón “SESION BCQH” de la pantalla primaria de aplicaciones.

En la pantalla notamos el nombre y la fecha de nacimiento (1), la foto de la persona (2), la consola de indicación de impregnación en (7), el área de aplicación y pantalla de aplicación (9), el ícono del mouse para casos de no tener la foto (12), y el ícono para permitir impregnaciones de frecuencias acústicas al exterior a través de altoparlantes o auriculares (13).



El proceso de inicio de la aplicación es un poco más sofisticado, debe garantizarse que la impregnación provocada por los módulos sean específicos para cada sistema a tratar, y dentro de cada sistema, el protocolo de acción sobre cada una de sus partes.

PROCESO DE APLICACIÓN:

Este protocolo se seguirá para el tratamiento de cualquier sistema, y es el siguiente:

1.- Contamos con el nombre y fecha de nacimiento de la persona, su foto o el ícono del mouse presionado, así como los módulos en la consola (7).

2.- Presionar el botón “POWER” (3) para que el sistema reconozca y cargue los protocolos para tratamiento del sistema elegido, este mecanismo se constata con el indicador numérico (4), (al llegar a los 10 segundos) y la pantalla testadora del protocolo, en (5).

3.- Una vez terminada la operación de reconocimiento del protocolo parpadeará el botón “ENERGIZA” (6), de inicio de la sesión. Al hacer clic sobre este botón el proceso se pone en marcha.

4.- El proceso de inicio de la aplicación es similar a las aplicaciones anteriores, los indicadores de aguja de la consola (7) nos indican el momento en que el sistema transfiere la información cuántica al módulo Fu Xi y al módulo Wen Wang, por unos 7 segundos de descarga para cada módulo.

5.- Puede observarse durante el proceso de impregnación cada parte del sistema que se está tratando, en la zona (8) aparecerá titilando una señal indicadora (en nuestro ejemplo con el sistema digestivo el sector de la masticación, glándulas salivales y parte superior del esófago), mientras se visualiza un video, (9) indicativo del proceso explícito.

6.- Un temporizador (10) lleva la cuenta del tiempo para cada proceso en tiempo real.

7.- En esta aplicación, y como potenciadores del proceso de impregnación, para aprovechar los efectos de la energía por ondas de forma, se utilizan los *ideogramas* correspondientes a los 64 hexagramas del I Ching, (11) como explica la técnica de la BCQH, los que se usan en grupo de ocho para cada uno de los ocho sistemas a tratar. (64 en total).

8.- El uso del ícono (12) del mouse nos sirve para tratar personas a distancia, el del ícono (13) para impregnar muestras en el exterior.



En el ejemplo de la imagen se produce un tratamiento sobre el sistema nervioso, observe los detalles: no se tiene foto de la persona por eso está activado el ícono del mouse y en ese momento el sistema está proyectando impregnación holográfica al módulo Wen Wang, influyendo en los nervios de los hombros y a los 40 segundos de sesión en esa zona.

DE LOS POTECIADORES UTILIZADOS:

FRECUENCIAS Y ESTILOS SONOROS UTILIZADOS:

Para Sist. Nervioso: Música especial con sonidos binaurales en frecuencias de 963 HZ
Para Sist. Cardiorespiratorio: Música especial con sonidos binaurales en frecuencias de 285 HZ
Para Sist. Hormonal: Música especial con sonidos binaurales en frecuencias de 417 HZ
Para Sist. Digestivo: Música especial con sonidos binaurales en frecuencias de 369 HZ
Para Sist. Óseo: Música especial con sonidos binaurales en frecuencias de 852 HZ
Para Sist. Muscular: Música especial con sonidos binaurales en frecuencias de 639 HZ
Para Sist. Inmunológico: Música especial con sonidos binaurales en frecuencias de 582 HZ
Para Sist. Reproductor: Música especial con sonidos binaurales en frecuencias de 147 HZ

IDEOGRAMAS DE LOS HEXAGRAMAS DEL I CHING:


Para Sist. Nervioso: Ondas de forma procedente de Ideogramas 1,9.17, 25, 33, 41, 49 y 57.
Para Sist. Cardiorespiratorio: Ondas de forma procedente de Ideogramas 2,10.18, 26, 34, 42, 50 y 58.
Para Sist. Hormonal: Ondas de forma procedente de Ideogramas 3,11.19, 27, 35, 43, 51 y 59.
Para Sist. Digestivo: Ondas de forma procedente de Ideogramas 4,12.20, 28, 36, 44, 52 y 60.
Para Sist. Óseo: Ondas de forma procedente de Ideogramas 5,13.21, 29, 37, 45, 53 y 61.
Para Sist. Muscular: Ondas de forma procedente de Ideogramas 6,14.22, 30, 38, 46, 54 y 62.
Para Sist. Inmunológico: Ondas de forma procedente de Ideogramas 7,15.23, 31, 39, 47, 55 y 63.
Para Sist. Reproductor: Ondas de forma procedente de Ideogramas 8,16.24, 32, 40, 48, 56 y 64.

El proceso de tratamiento sobre cada sistema es de 5 minutos, lo que indica que puede hacerse el tratamiento completo para los 8 sistemas en 40 minutos.

ADVERTENCIA:

Desde el momento que haga clic sobre el botón para comenzar la aplicación “ENERGIZE”, el botón “VOLVER” quedará automáticamente desactivado. Como los protocolos para conexión con los módulos Fu Xi y Wen Wang han sido activados, **no se puede cortar la conexión con los mismos de forma imprevista**. Si tiene que salir de la aplicación, por decisión personal, sin esperar a la finalización de la sesión, cierre el programa, utilizando el botón de la barra de título del programa, como en cualquier ventana de Windows. Para finalizar sus sesiones recuerde **siempre que debe volver a la página de activación de los módulos hacer clic sobre el botón “DESCONECTAR” (9)**, y estará preparado para abandonar el programa (retirando los módulos que están en contacto con el sujeto).

GRAFICA BASE YIN YANG BINARIO:

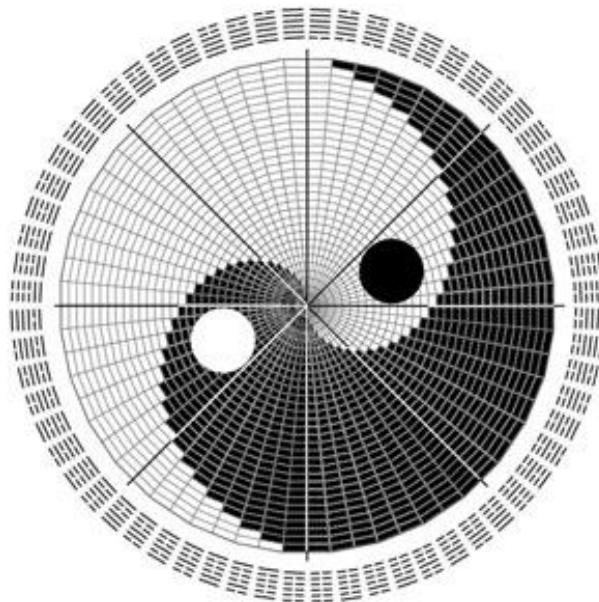

GRAFICA BASE ESCARGOT:

